


VENTILATION DOUBLE FLUX

avec puits canadien
et micro pompe à chaleur

Fin juin : température extérieure 31,5° à l'ombre, flux d'air sortant du puits canadien 19,5°.
Début décembre : température extérieure 3°, flux d'air sortant du puits canadien 14,5°.

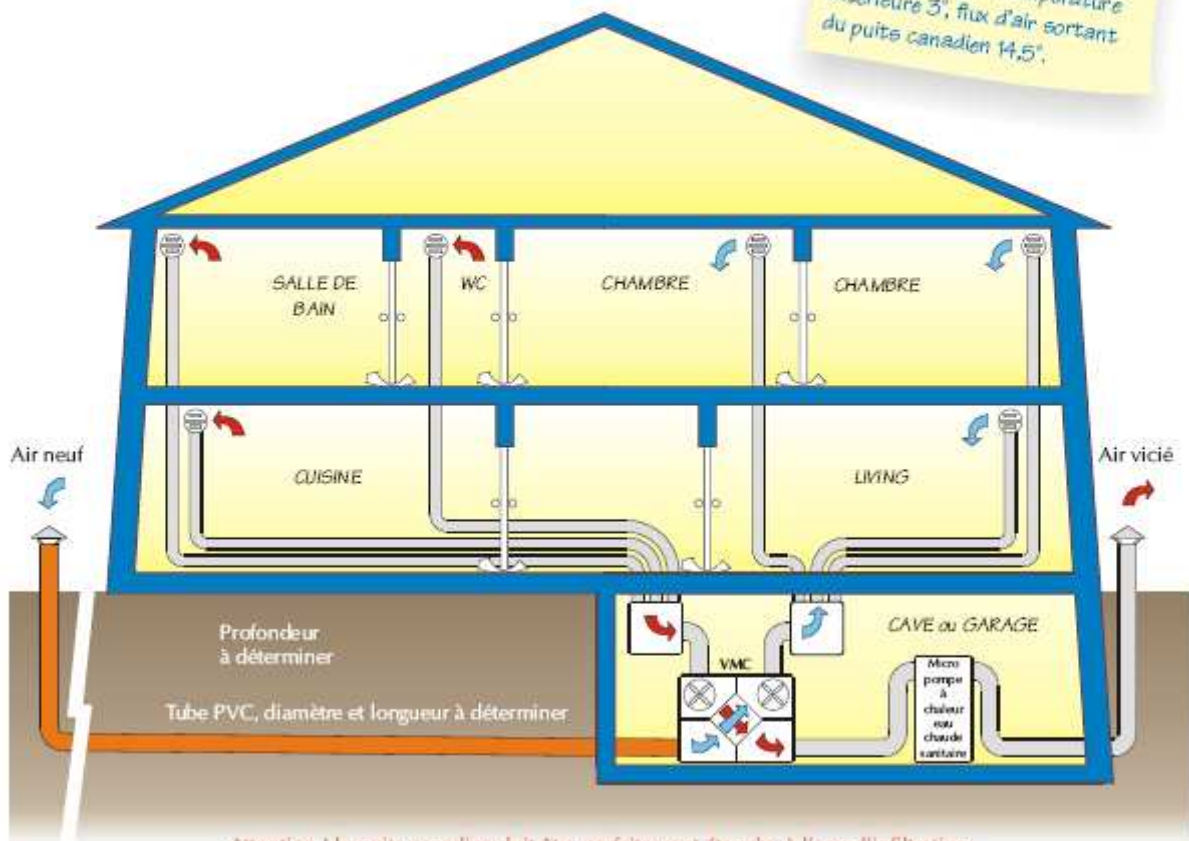

Attention ! le puits canadien doit être parfaitement étanche à l'eau d'infiltration, une évacuation des condensats doit être prévue